




Rys.1-B Poglądowy schemat instalacji z RCS4,5

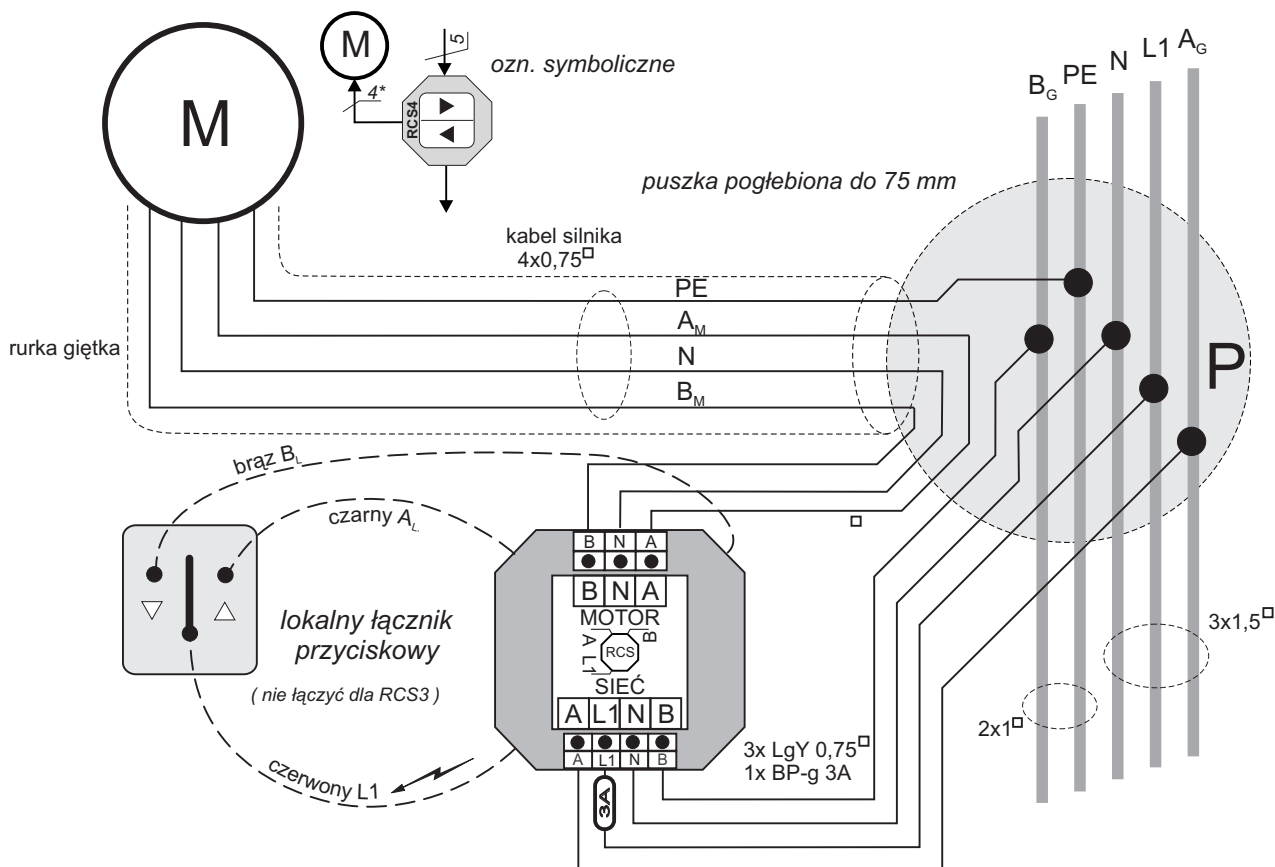


Rys.2-B Schemat podłączenia pojedynczego napędu

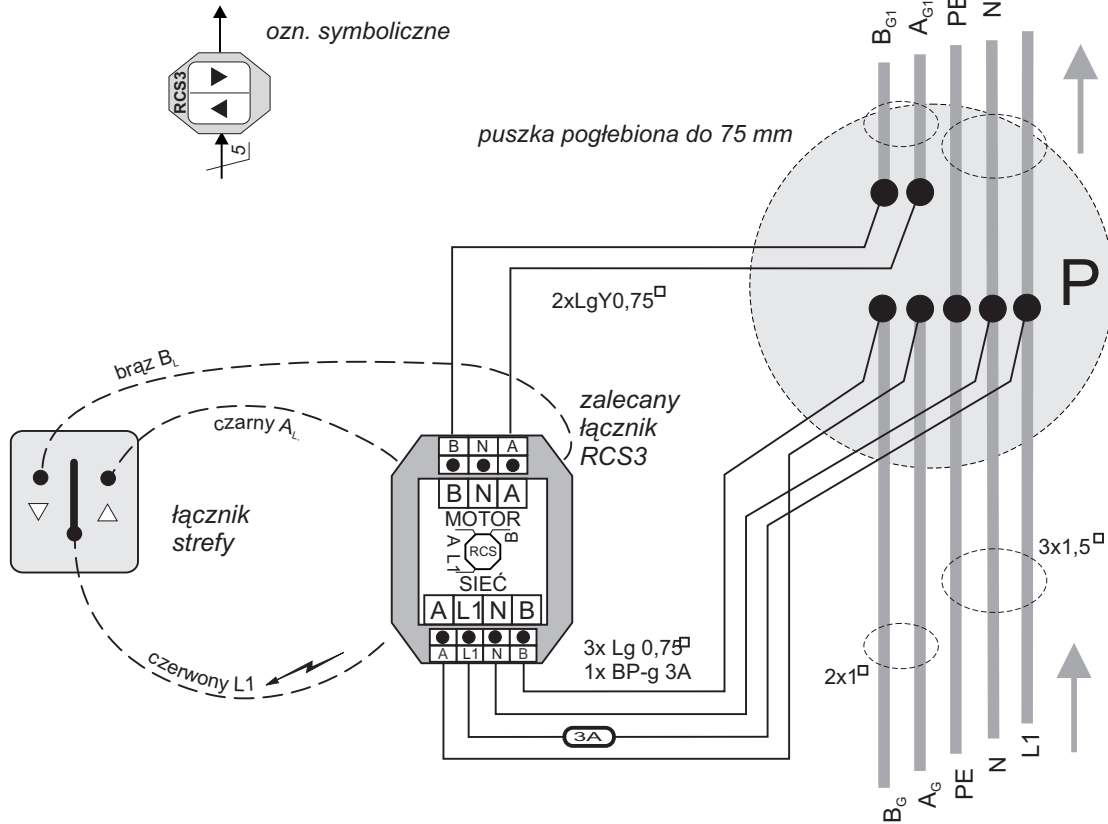


Rys.3-B Schemat podłączenia separatora strefy

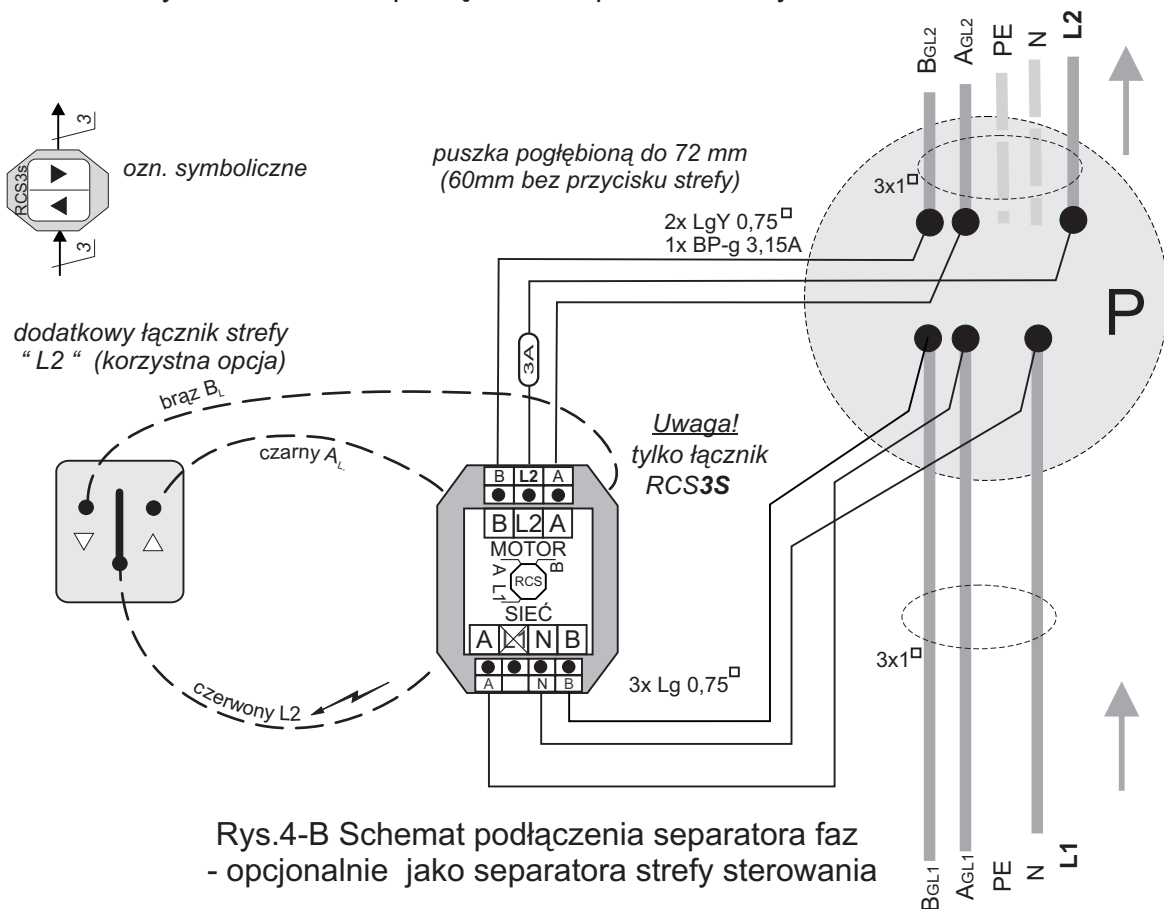


Rys.4-B Schemat podłączenia separatora faz
- opcjonalnie jako separatora strefy sterowania

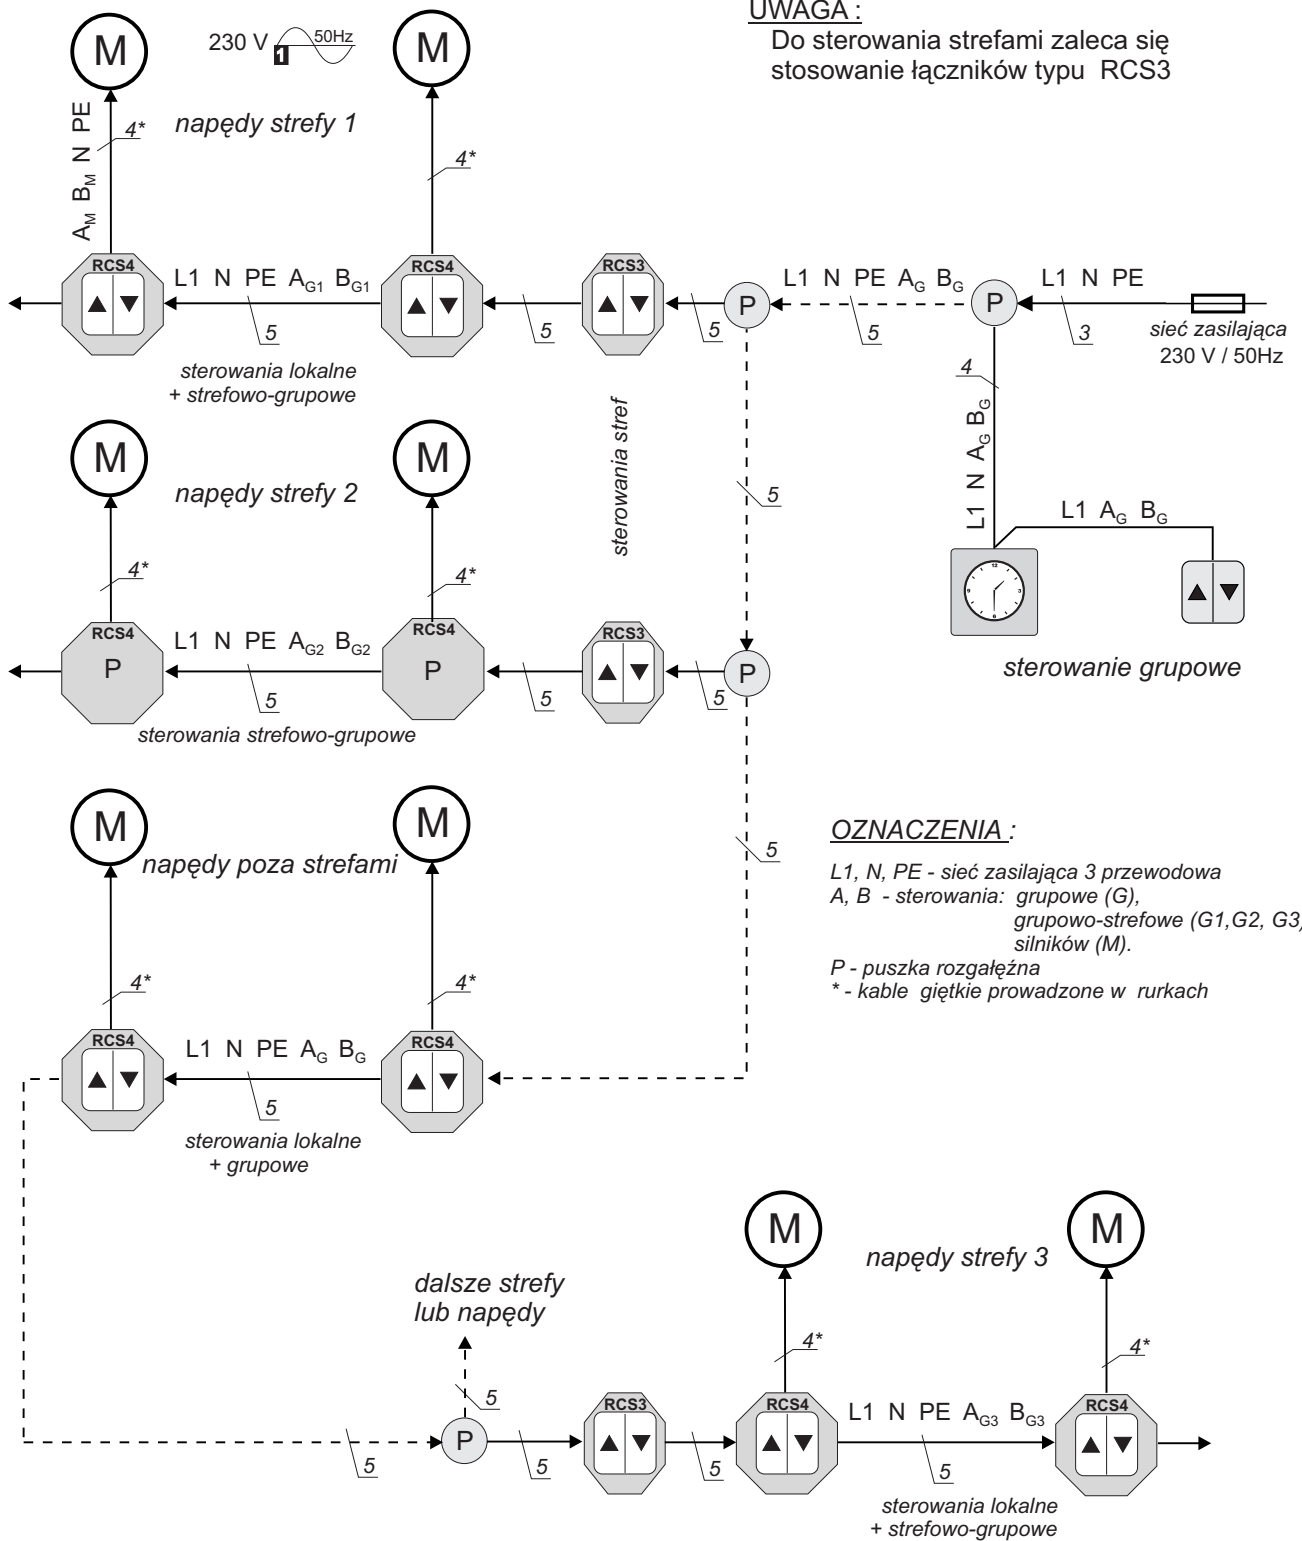


Rys.4-B Poglądowy schemat przykładowej instalacji strefowanej

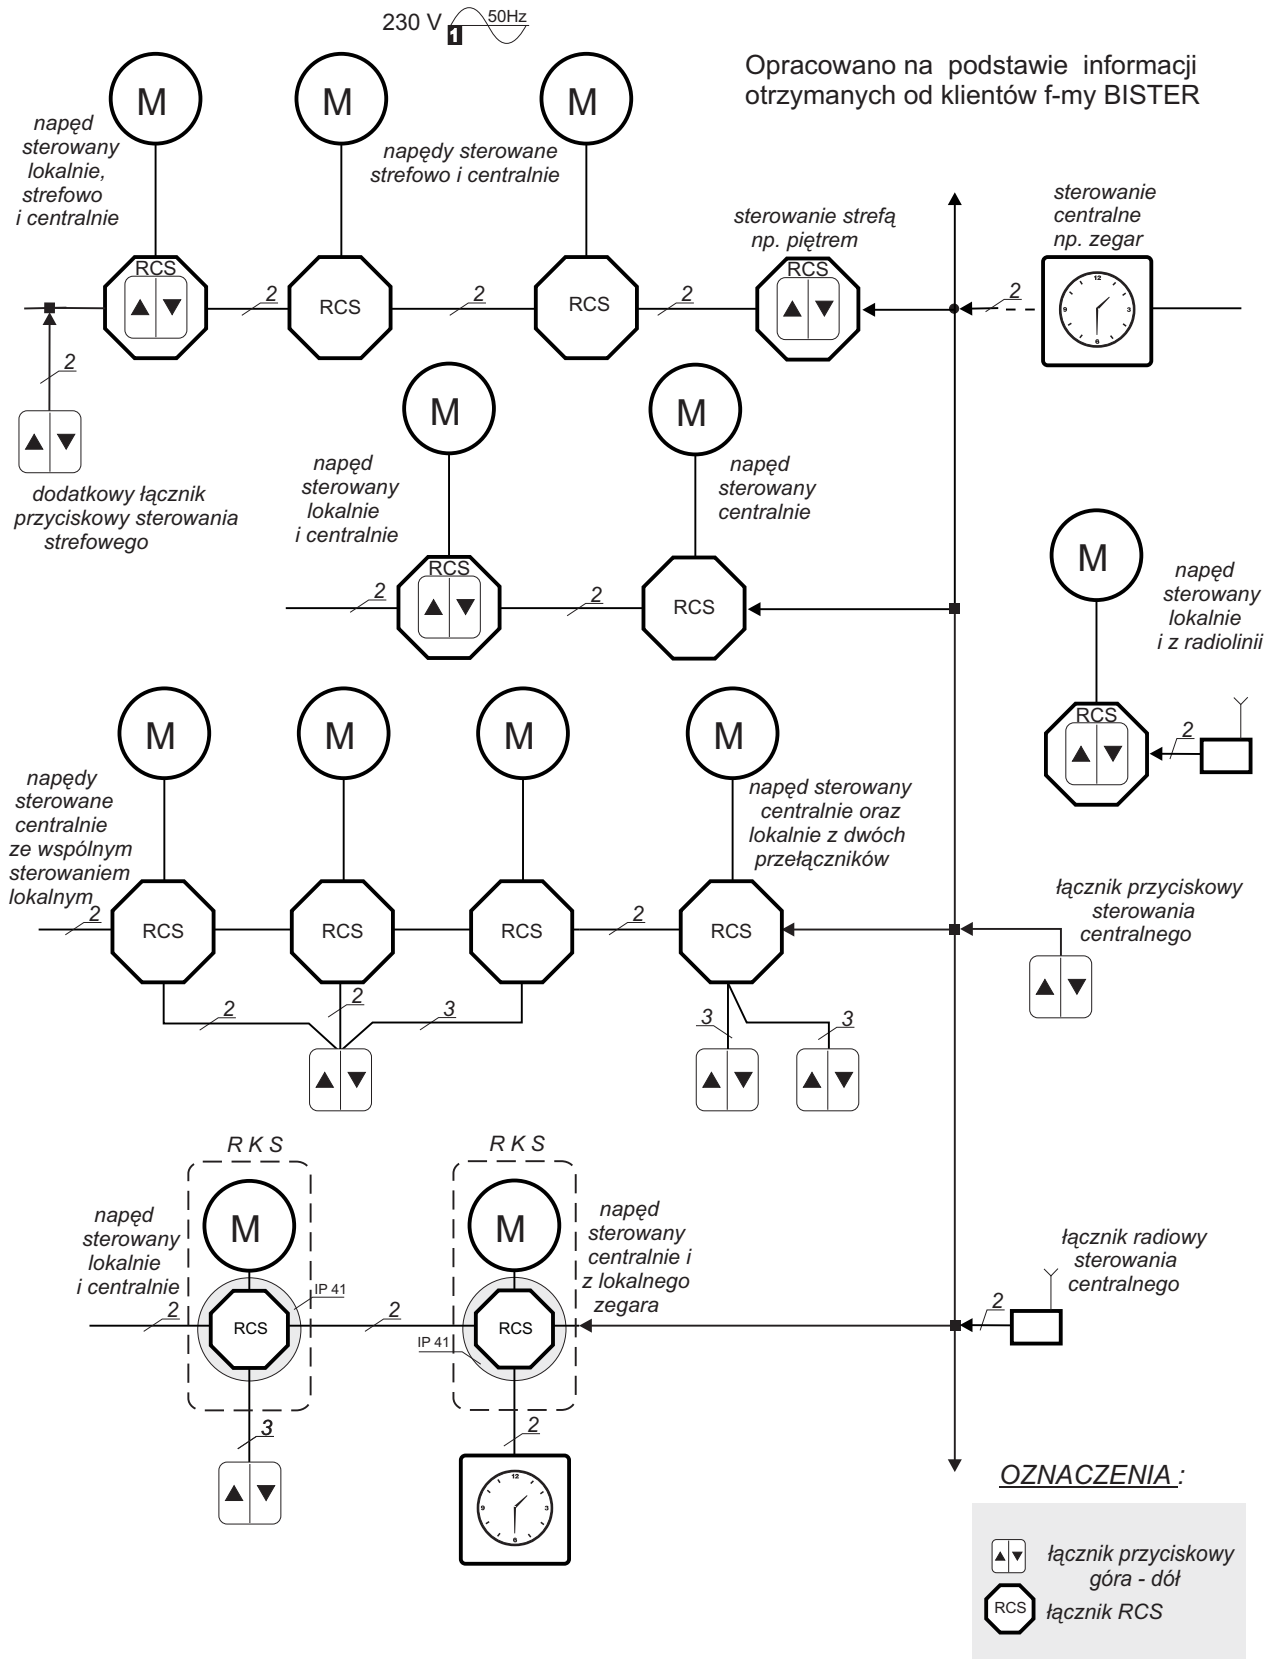


Rys.5-B Przykładowe konfiguracje połączeń instalacji napędu rolet (nie uwidoczniono linii zasilania L1, N, PE)

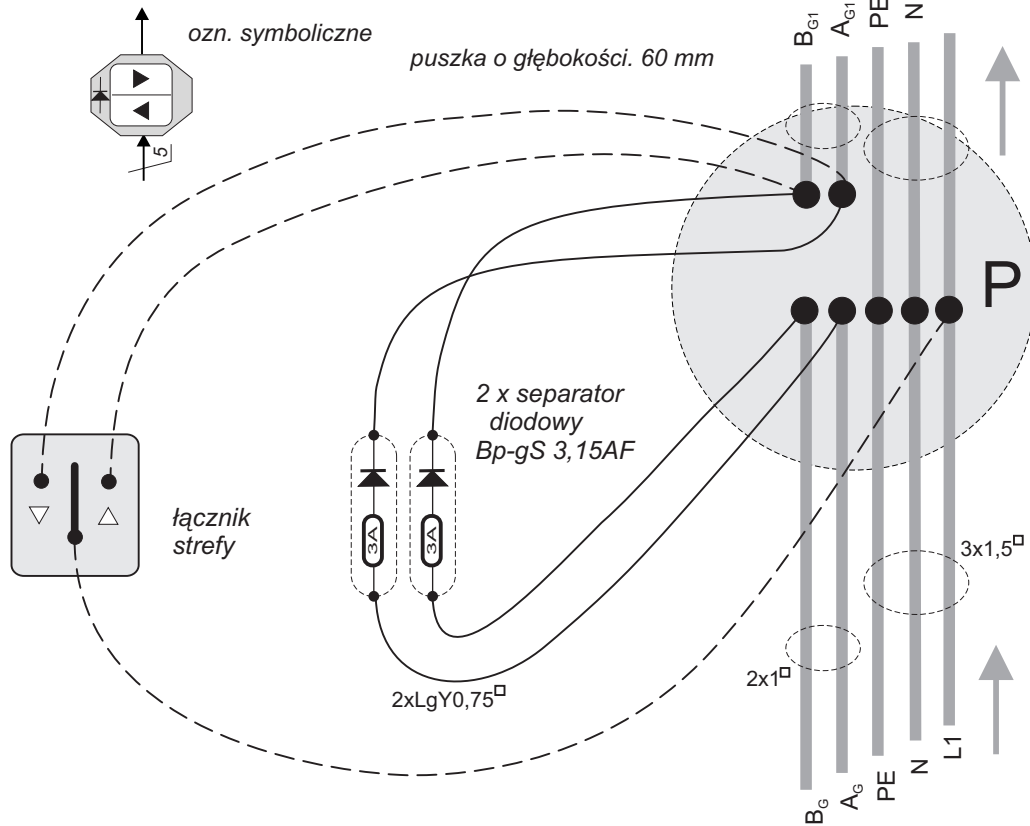

Rys.6-B Schemat podłączenia separatora diodowego w puszce

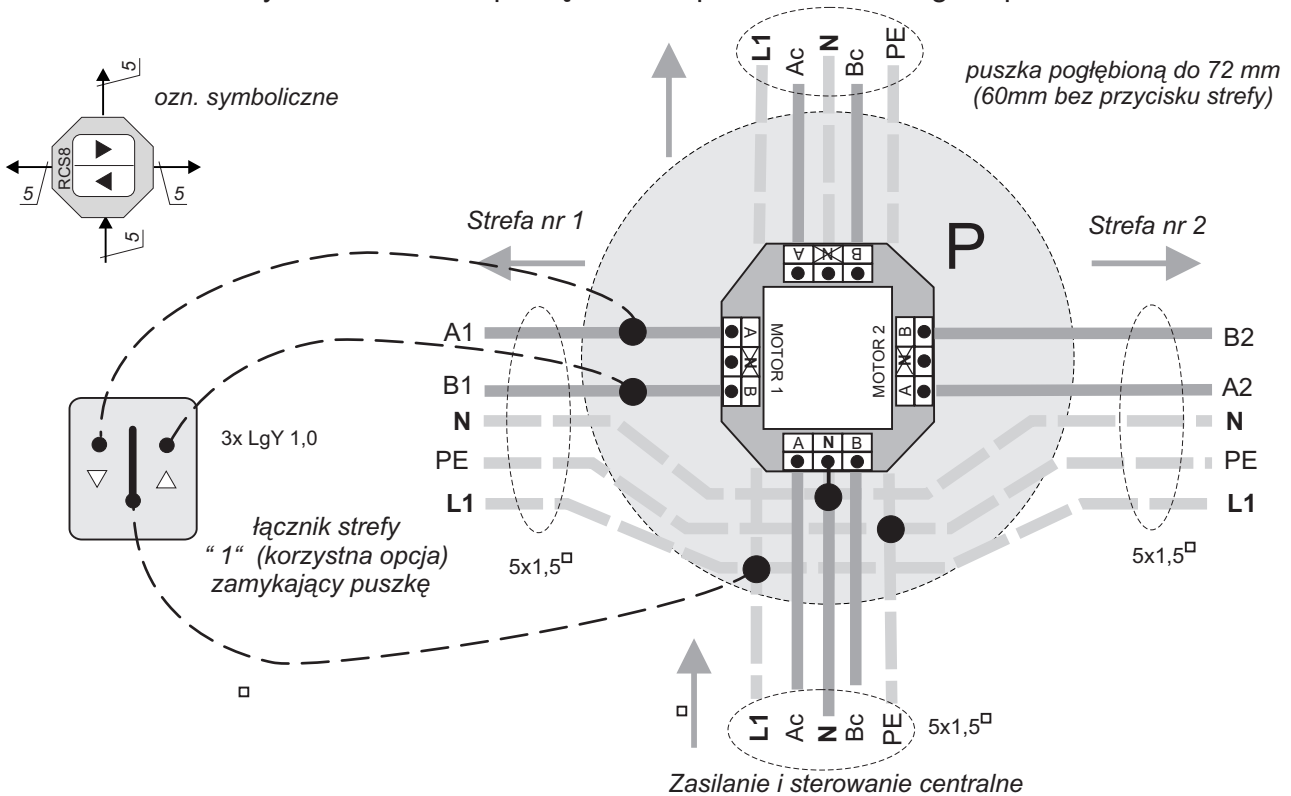

Rys.7-B Schemat podłączenia łącznika RCS8 jako separatora dwóch stref

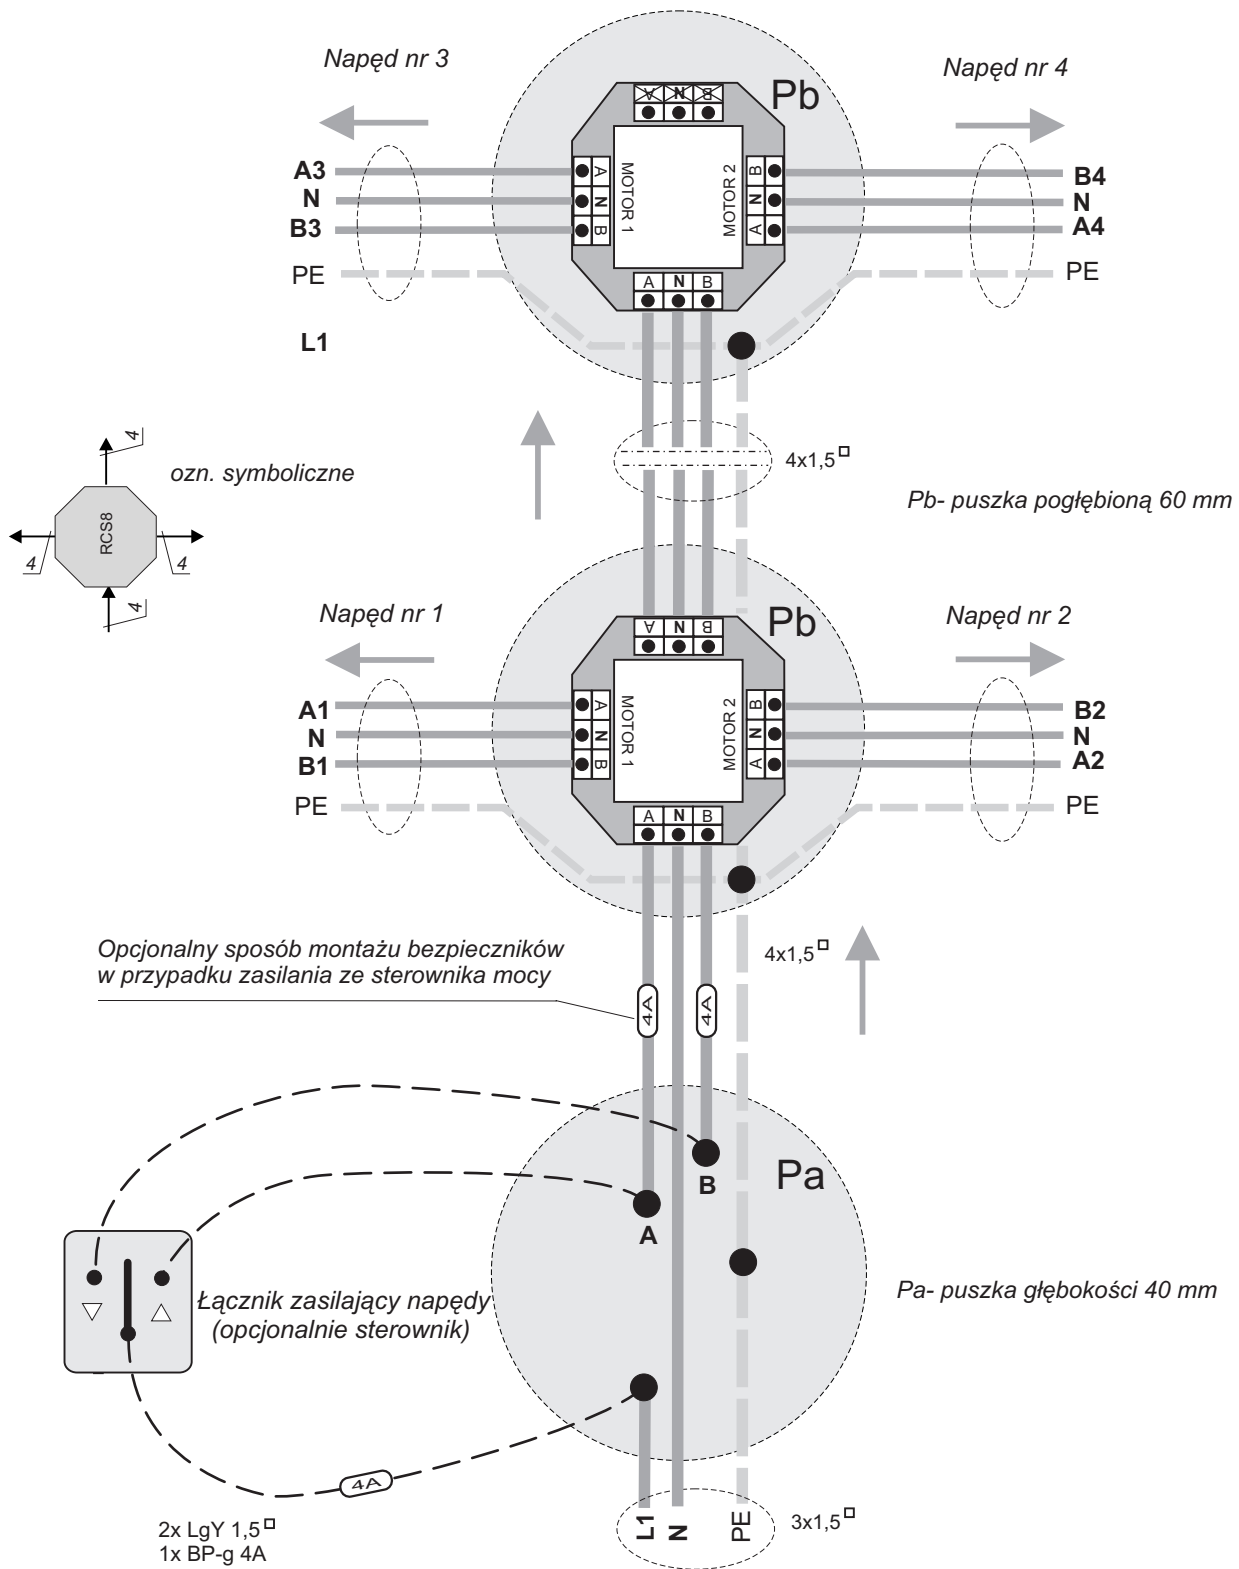

Rys.8-B Schemat podłączenia łącznika RCS8 jako separatora 2 (4) napędów z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym